




Д2.5;2.6;2.17;2.19

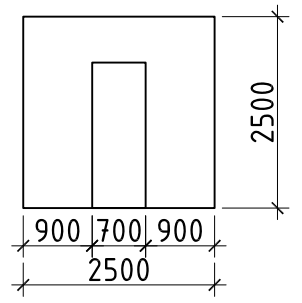


Д2.7

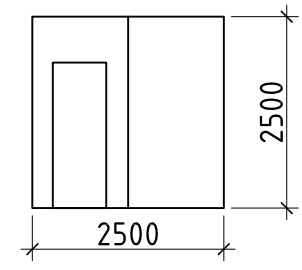


Д2.11;2.31;2.32;2.33




0-3




0-3*




0-4




0-5




0-6




0-7

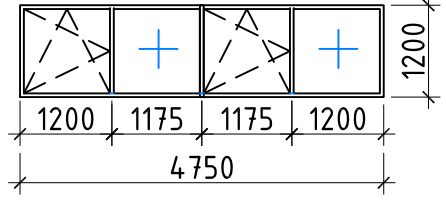


0-8



0-9

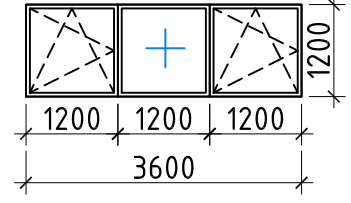

0-9*

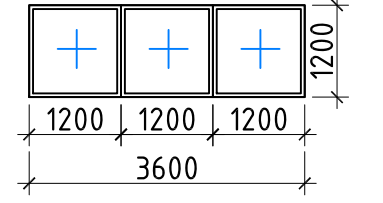

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Габаритные размеры проемов уточняются организацией-изготовителем по месту.
2. Степень огнестойкости противопожарных окон не менее EI30.
3. Рисунок оконных блоков должен соответствовать архитектурному рисунку на фасадах.
4. Подоконные доски, обшивка откосов включаются в комплект заполнения проема окна в соответствии с уточненными размерами.
5. Заложить оконные проемы существующих корпусов, выходящие в коридоры материалами с пределом огнестойкости не менее EI45 или заменить на противопожарные окна с пределом огнестойкости EI30.
6. Размер со * - уточнить по месту
7. Витраж из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом с закалёнными стёклами. Покрытие плёнкой № 1.4 STR 20 NC SR PS цвет нейтральный (тёмный). Цвет наружных алюминиевых конструкций витража RAL 7016 (Антрацит), внутренних - RAL 9016 (Белый)

						04/18-АР.ГЧ		
						Реконструкция основного производственного корпуса завода ОАО "Северное Молоко", расположенного по адресу: г.Грязовец, ул.Соколовская, д.59		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	11	
						Элементы заполнения оконных и дверных проемов		
						ООО "КИП"		